


## Anschluss Elektroschloss EBP 230V an 24V BFT Steuerung



- Relais 24V AC Spule
- Kontakt max. 250V 6A

**Achtung:** Wird ein EBP 24V Schloss verwendet, sitzt anstelle des Schlosses erst der 24V Trafo. Von dort aus dann weiter zum Schloss!

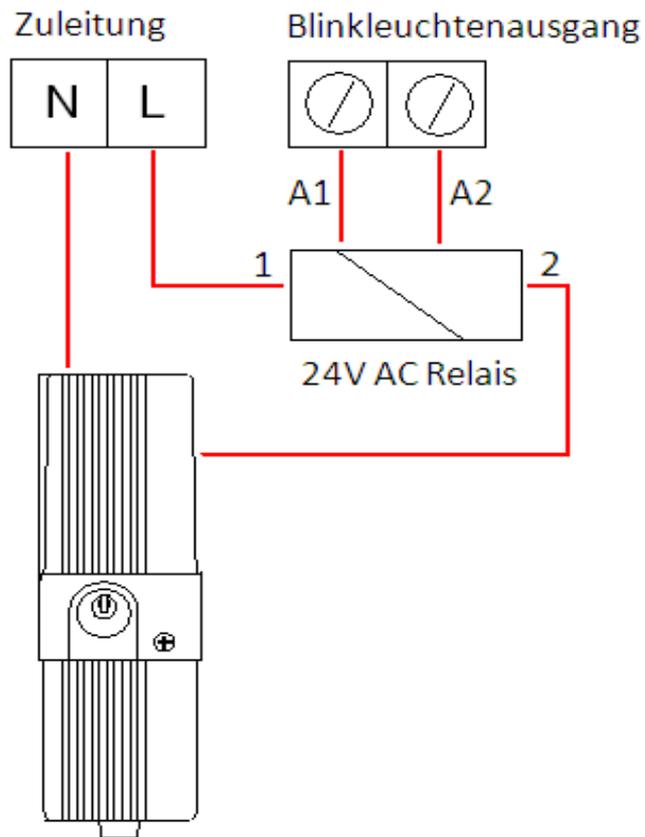

tuned to you

BFT Torantriebssysteme GmbH  
Faber-Castell-Str. 29  
D-90522 Oberasbach  
T: 0049 (0) 911 766 00 90  
F: 0049 (0) 911 766 00 99  
Email: [service@bft-torantriebe.de](mailto:service@bft-torantriebe.de)